2.13 Systemvegger


Lettvegger

- Omfatter aller innevegger utenom betong- og yttervegger. Består av 70 mm stenderverk i stål cc 600 mm med malt gips utenpå.
- I lettvegger i toppetg. er det pga. høyden brukt 100 mm stålstender for å få stive nok vegger.
- I B1, B2 og B6 har alle vegger isolasjon, mens i B3, B4, B5 er det kun skilleveggene mellom leilighetene og baderomsveggene som har isolasjon.
- Leilighetsskillevegger har 2 x 13 mm gips på begge sider, mens vegger internt i leilighetene kun har 1 x 13 mm gips.
- Vegg på bad har 2 x 13 mm gips for å være stiv nok for fliser.
- Skap på kjøkken og bad har eget spikerfeste, mens f.eks. panelovner kun er festet i gipsen og ikke tåler mye belastning.
- Vær forsiktig med å ta hull på baderomsvegg, spesielt i våtsoner da dette svekker fuktsikringen. Vær oppmerksom på at går føringer for rør og ledninger i veggen.
- Skillevegger mellom leilighetene har både brann- og lydklasse. Dette avhenger av at veggen holdes lufttett. Overdreven skruing/hulltaging kan ødelegge dette.
- Se oversikt over de ulike veggtypene litt lenger bak.

Bodvegger

- Boder i p-hus og 1. etg. B5/B6 har stort sett dører og skillevegger fra Gunnebo Troax.
- Tråddiameter er 2,5-3,0 mm.
- Farge er RAL 7037 (grå).

75B1003.plt

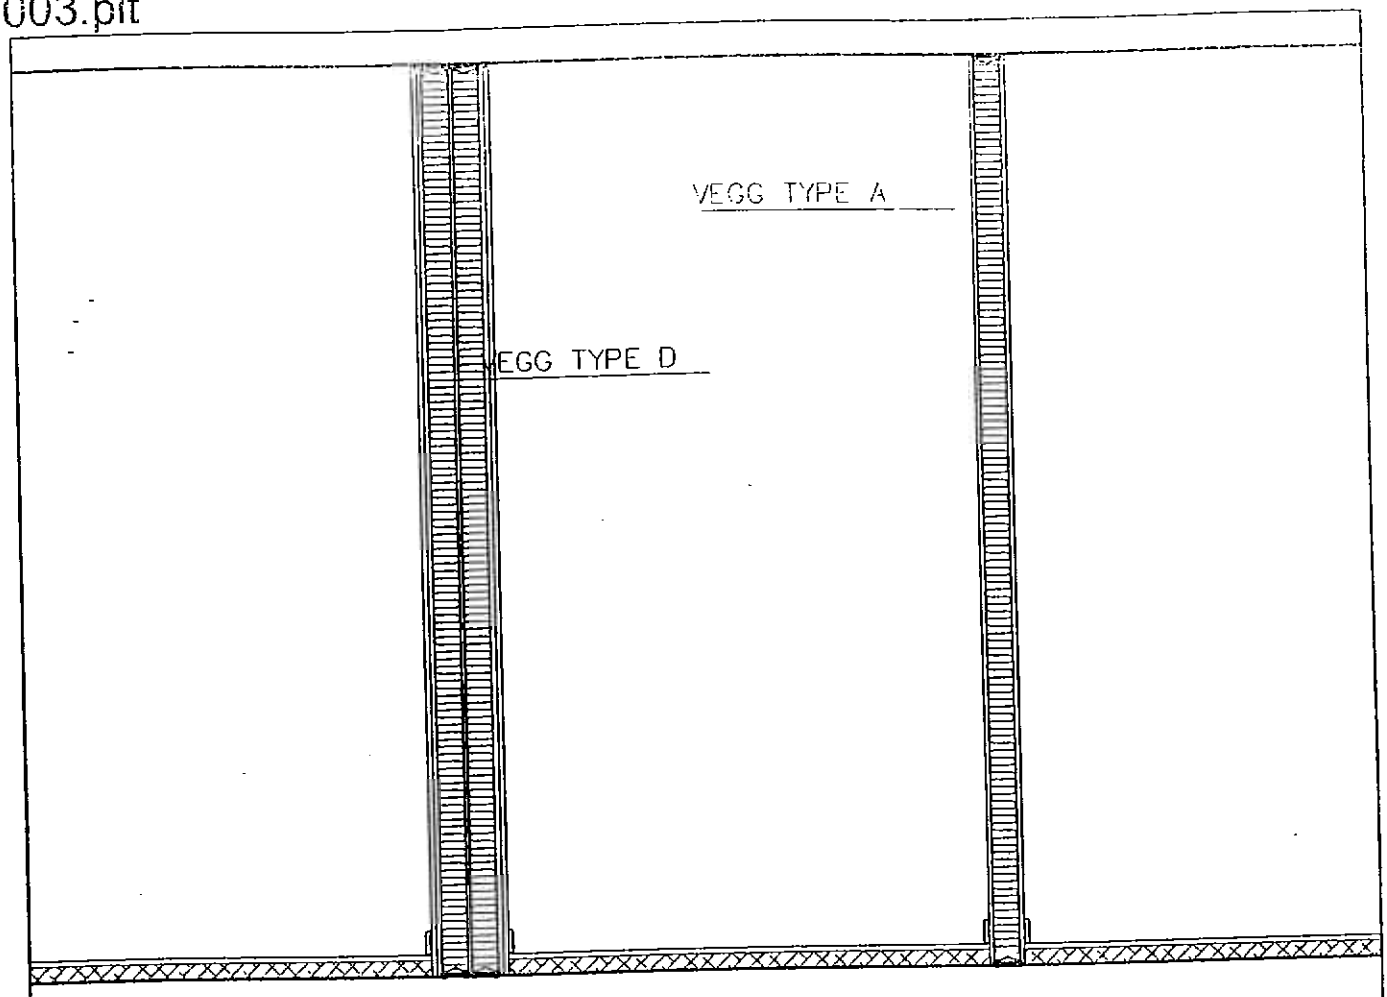

VEGG TYPE : A	VEGG TYPE : B	VEGG TYPE : C	VEGG TYPE : D
1 LAG GIPS 70mm STENDER 600C/C 70mm ISOLASJON 1 LAG GIPS	1 LAG GIPS 70mm STENDER 600C/C 2 LAG GIPS (FLISER)	(FLISER) 2 LAG GIPS 70mm STENDER 600C/C 70mm ISOLASJON 2 LAG GIPS (FLISER)	A60 2 LAG GIPS 70mm STENDER 600C/C 30mm SPALTE 70mm STENDER 600C/C 2 LAG GIPS
VEGG TYPE : E	**VEGG TYPE : F**	**VEGG TYPE : G**	**VEGG TYPE : H**
STÅLTRÅD 70mm STENDER 600C/C 70mm ISLASJON 2 LAG GIPS (FLISER)	1 LAG GIPS 100mm STENDER 600C/C 100mm ISOLASJON 1 LAG GIPS	200mm LECA 30 mm HULROM 100mm ISOLASJON 100mm STENDER 600C/C 2 LAG GIPS	2 LAG GIPS 70mm STENDER 600C/C 70mm ISOLASJON 2 LAG GIPS

LILLEBORG
B1

INNERVEGGER, TYPER

NCC Design AS
Mariboesgate 13
Postboks 98 Tøyen
0101 Oslo
Tlf: 22 58 08 00 - Fax: 22 11 03 13

ARCASA arkitekter AS
SAGVEIEN 23 C III
0459 OSLO
TLF: 22717070 - FAX: 22717060

REV:	DATO:	TEGN:	REV.TEKST	KONTR:
C	05.07.01	TR	Nye vegatyper.	HW
B	27.02.01	HW	ALLE VEGGER FØRES NED TIL DEKKE	MR
A	10.10.00	PM	ISOLASJON I VEGG A, VEGG G UTGÅR	PM

PROSJEKT NR.:	TEGN./KONTR.:	DATO:	MÅL:	TEGNINGSNR.:	REV.INDEX:
780	ØR/MG	07.09.00	1:20	A17.5 B1 003	C

05.07.01

Rockwool Stålstenderplate 36

Rockwool Stålstenderplate er utviklet for å isolere vegger hvor det brukes stålstendere istedet for trestendere. Bredden på platen er 605 mm, som gjør det enkelt å bruke kledning som krever modul c/c 600 mm. Rockwool Stålstenderplate brukes til varme-, lyd- og brannisolering av vegger med stålstendere.

MONTERING
Stålstenderplaten settes rett inn i stålstenderne og kappes på lengde når det er nødvendig. Man bør unngå at mineralullen blir sammenklemt mellom platesidene. Lydisolasjonen blir bedre når tykkelsen øker.

LYD
Rockwool Stålstenderplate er velegnet for å inngå som en del av en lydisolerende konstruksjon.

BRANN
Rockwool er ubrennbar i henhold til ISO 1182 og DIN 4102 Del 4. Rockwool Stålstenderplate tåler minst 1000°C uten å smelte, og vil bidra til å forlenge gjennombrenningstiden i en konstruksjon betydelig.

FUKT
Rockwool er kapillærbrytende og opptar derfor kun vann når det presses eller trykkes inn i materialet. Rockwool tørker hurtig ut og gjenskaper derfor den opprinnelige isoleringsevnen.

DIMENSJONER

Tykkelse mm	Bredde mm	Lengde mm
50	605	900
70	605	1200
100	605	1200
150	605	1200
200	605	1200

HELSE OG MILJØ
Rockwool steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er null-klassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

WHOs forskningsinstitutt, IARC, har besluttet at mineralullprodukter (glassull og steinull) skal klassifiseres i Gruppe 3. dvs. fritatt fra kreftklassifisering.

KVALITETSSIKRING
Rockwool isolasjon produseres etter den strengeste kvalitetskontroll som tilfredsstiller kravene i den internasjonale kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001. For å sikre de gode brannegenskapene er produksjonen underlagt ekstern tilvirkningskontroll, utført av SINTEF/Norges branntekniske laboratorium. De varmeisolerende egenskapene kontrolleres av NBI og overvåkes av Varmeisolasjonskontrollen.

På grunn av kontinuerlige prosessforbedringer forbeholder A/S Rockwool seg til enhver tid retten til å endre produktspesifikasjonene uten varsel.

A/S Rockwool, Nydalsveien 21
Postboks 4215 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 02 40 00
Telefaks: 22 15 91 78
Kundeservice: 22 02 40 50
E-mail kundeservice: ordre@rockwool.no

FDV – DOKUMENTASJON

Fra

GUNNEBO TROAX A/S

Innholdsfortegnelse vedrørende prosjekt:

Lilleborg BO

For

NCC Bygg
Region Oslo
Postboks 4614 Nydalen
0405 OSLO


- Produktspesifikasjon
- Teknisk datablad
- Adresseliste til leverandører
- Vedlikeholdsskjema
- ISO Certificate produsent
- Forsikringsbevis

Produktspesifikasjon

- Benyttet bodvegg type N
- Rammer: 19x19x1,5 mm.
- Maskevidde 50x70mm. Tråddiam. 2,5 of 3 mm.
- Ytterbehandling: Grå Ral 7037 – Pulverlakkert.
- Dører: 850 mm. Bredde utadslående. 2 stk hengsler 1 sett hengelåsbeslag.
- Høyde på vegger = 2250 mm.


TROAX®

Seksjonsvegger for kjeller- og loftsboder.

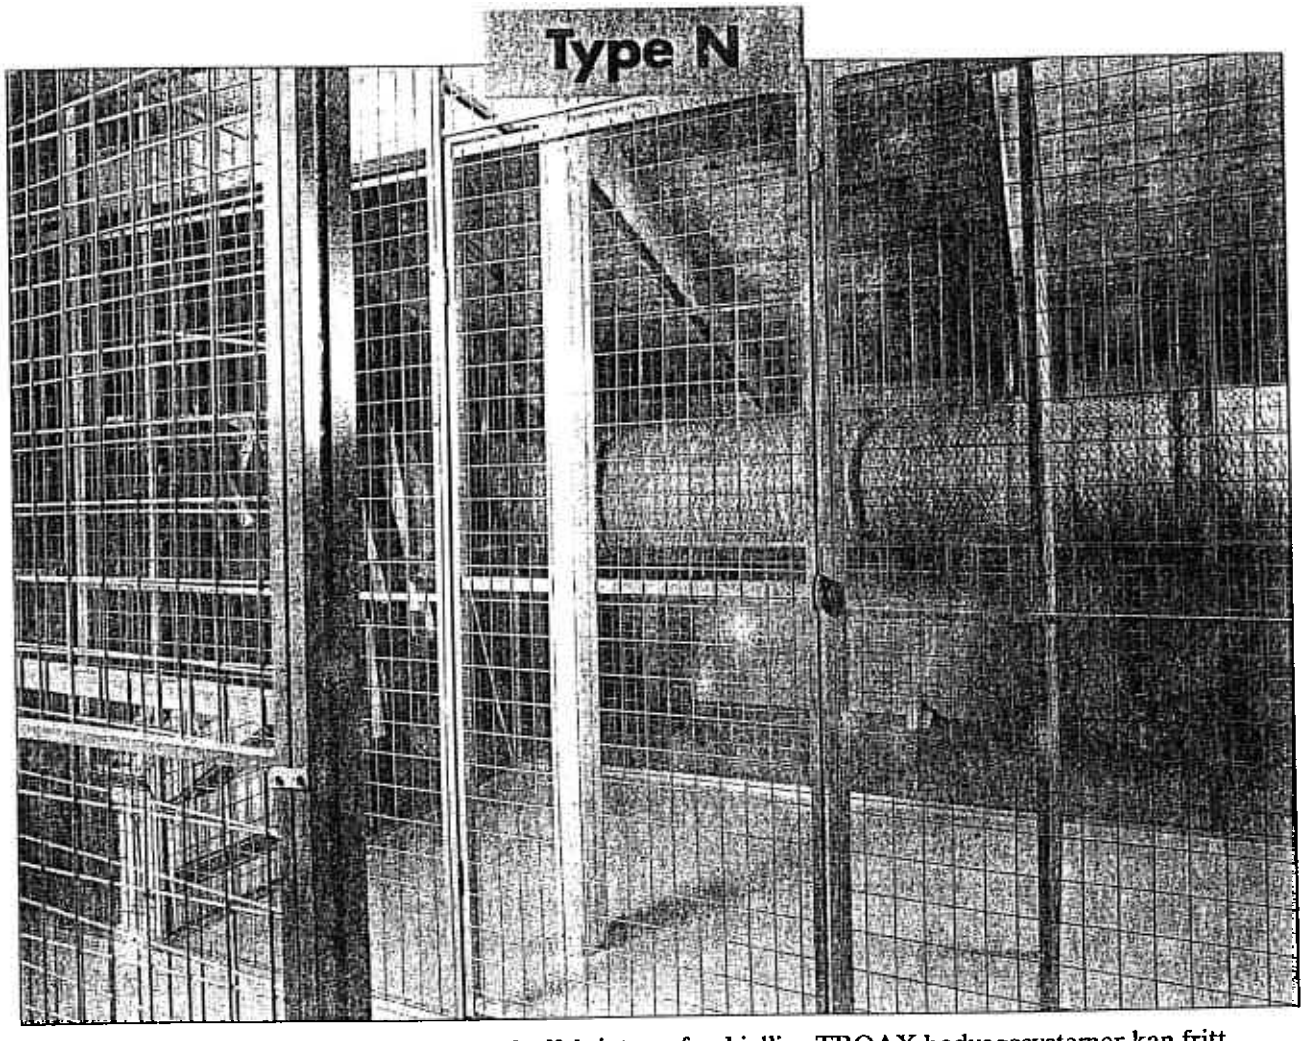


TROAX type N er et populært og kostnadseffektivt alternativ i beskyttede lokaler med begrenset adgang. Den er enkel å montere og lett å tilpasse til lokalene.


TROAX bodveggseksjoner er konstruert for å imøtekomme dine krav, kostnadseffektivt og med et minimum av ubehagligheter. Enheter fra de forskjellige TROAX bodveggsystemer kan fritt kombineres med hverandre for å passe til alle behov. Hvis du føler deg usikker på utformingen av oppdelingen eller valget av veggtype, hjelper vi gjerne til med dette. Nøl ikke med å ringe nærneste TROAX-forhandler

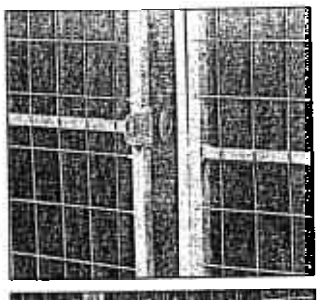


Vertikal rammeprofil: 19x19 mm, horisontal: 15x15 mm.

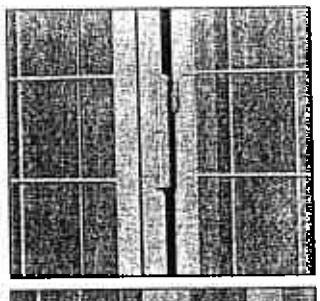

Dør med kraftigere rammeprofil kan også fås..

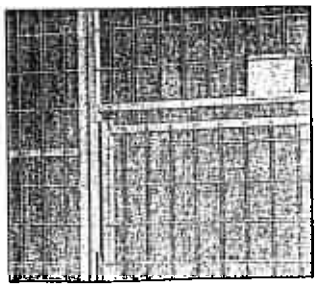


Helsveiset netting laget av, 2,5 og 3 mm tråd.

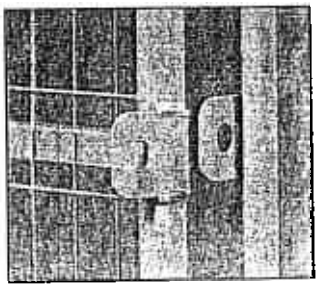

Hengelåsbeslag, alternativt sylinderlås.

Modul og monteringsdetaljer

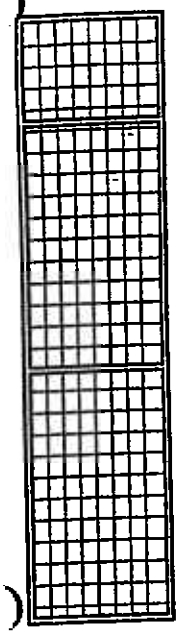


Veggmonduler

Komplett med beslag
Tråd: Ø 2,5 og 3 mm
Nettingmasker: 50x70 mm
Ramme mm
Vertikal: 20x30
Horisontal: 25x25

Bredde mm	*Høyde mm*
1200	2250
1100	2250
1000	2250
800	2250
600	2250
400	2250
200	2250
100	2250
19*	2250

* Løs stolpe

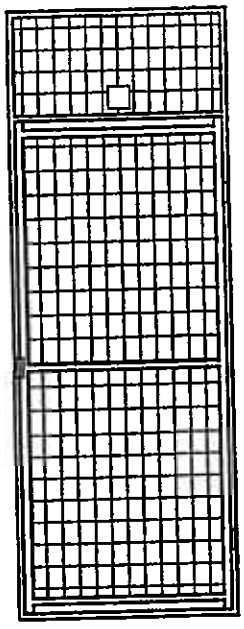

Dørseksjoner

Tråd: Ø 2,5 och 3 mm
Nettingmasker: 50 x 70 mm

Type	*Bredde mm*	*Høyde dør mm*	*Höyde seksjon mm*	*Ramme mm*
N	750	1890	2250	19x19
K	750	1890	2250	20x30
K	850	1890	2250	20x30

Vennligst angi høyre- eller vestrehengslet dør.

Tilbehør


Stabilisator

Lengde mm: 400, 600,
800, 1000



Konsoller


Nr. 1: Festes med skruer til netting-seksjoner eller vegg
Nr. 2: Sidemonteres til seksjon eller vegg
Nr. 3: Hengende konsoller på seksjoner



Hylle

Inkluderer konsoller.stang og 19 mm sponhylle.

Bredde: 350 mm
Lengde mm: 1000, 1250, 1500

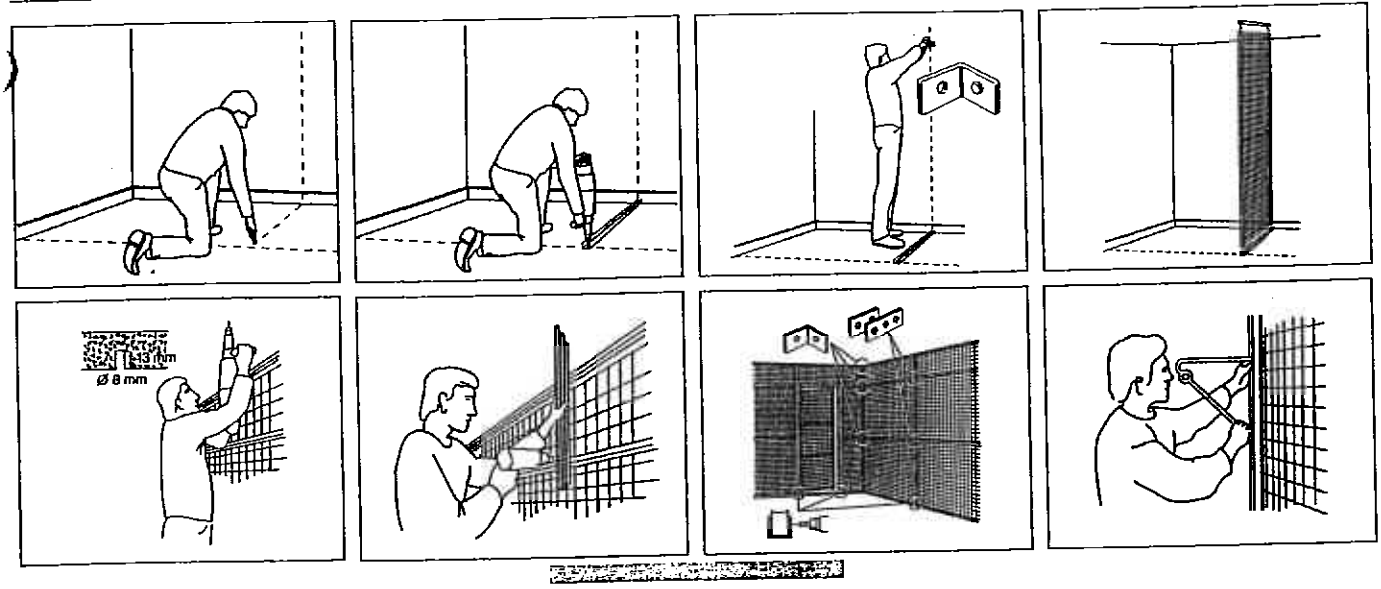

TROAX®

GUNNEBO TROAX AS
Boks 179 Kalbakken
NO-0903 OSLO
Tlf 22 80 42 00 • Fax 22 80 42 01

En enhet i GUNNEBO - konsernet

DAT 001-522-9912-5000-NO-GST

ADRESSELISTE FOR

Gunnebo Troax A/S

Gunnebo Troax A/S
Boks 179 Kaldbakken
0903 OSLO

TLF: 22 80 42 00

Fax: 22 80 42 01

Besøks adresse:

Østre Aker vei 206

- Prosjektansvarlig : Erik Krognes
- Internkontroll ansvarlig : Erik Krognes
- Service- og Vedlikehold ansvarlig : Per Eric Larsson

- Produsent : Gunnebo Troax AB
  Tyngel
  S-33 330 Hillerstorp
  Tel +46 370 82800
  Fax +46 370 82486

  Adm.dir. Ola Karlsson
  ISO/kvalitetssjef: Henry Brandel

GUNNEBO
TROAX

Vedlikeholdsskjema
Vedlikeholdsintervallsskjema
Helsefarlige materialer

- Vedlikehold : Ikke nødvendig
- Vedlikeholdsskjema : Ikke nødvendig
- Ingen helsefarlige produkter benyttet.

CERTIFICATE Nº 038

CERTIFICATE

THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
TROAX-AXO AB
FULFILS THE REQUIREMENTS OF
SS-EN ISO 9001:1994

The Certificate comprises the development, production, marketing, distribution and installation of mesh and steel plate partioning, transportation trolleys and associated metal products for the construction, industrial, and retail market sectors.

The Certificate is valid to the end of May 1998 subject to the fulfilment of our certification rules.

Strängnäs, 26 May 1995

SWEDAC ACKREDITERING
1273
EN 45 012

GERHARD PERSSON
CHAIRMAN,
CERTIFICATION COMMITTEE

WILLY AXO
MANAGING DIRECTOR

SFK CERTIFIERING AB